

VAND UDTAGET HOS FORBRUGER

**TIL :**  
I/S Malling Vandværk  
v/ Anders Kaa  
Bygvænget 5  
8340 Malling**PRØVE FRA STED NR. 9474**  
I/S Malling Vandværk 8340  
751 Aarhus kommune**Udtaget Tværgade 5 - Børnehaven Stenhøjgård i køkken****PRØVEN UDTAGET AF:**AnalyTech Miljølaboratorium A/S  
Bøgildsmindevej 21  
9400 Nørresundby**REKVIRENT:**I/S Malling Vandværk  
v/ Anders Kaa  
Bygvænget 5  
8340 Malling**ATTEST OGSÅ SENDT TIL:**

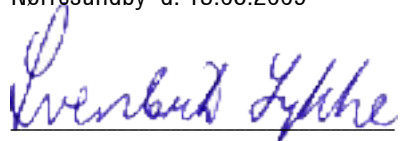
Danmarks Miljøportal

Sundhedsstyrelsen Århus  
Lyseng Alle 1  
8270 HøjbjergÅrhus Kommune  
Natur og miljø(Vedr. drikkevand)  
Valdemarsgade 18 Postboks 79  
8100 Århus C EAN5798005770176

Intern kode (! 0 0 44

PRØVEN MODTAGET D. 06.08.2009  
FÆRDIGANALYSERET D. 13.08.2009

Nørresundby d. 13.08.2009

  
Sven-Erik Lykke, laboratoriechef**LAB NR 09-11111**

MIN og MAX iflg. Miljøstyrelsen nr.1449 D. 2007.12.11

| ANALYSEPARAMETER    | RESULTAT   | MIN | MAX     | UDF. | D.L.  | METODE / REFERENCE   | +/-   |
|---------------------|------------|-----|---------|------|-------|----------------------|-------|
| Udseende.           | * Klar     | -   | -       | -    | -     | ORGANOLEPTISK        | -     |
| Lugt drikkevand     | * Ingen    | -   | 3       | -    | -     | Organoleptisk        | -     |
| Smag                | * Ingen    | -   | 3       | -    | -     | Organoleptisk        | -     |
| Temperatur.         | °C 15.8    | -   | -       | -    | 0.1   | TERMOMETER           | 0.5 % |
| pH                  | 7.55       | 7   | 8.5     | -    | 0.05  | M-0010 DS 287        | 1.0 % |
| Ledningsevne        | mS/m 62.5  | 30  | -       | -    | 1     | M-0009 DS 288        | 2.0 % |
| Jern.               | mg/l 0.074 | -   | 0.2     | -    | 0.002 | M-0071 DS 259/ICP    | 2.2 % |
| Ilt                 | mg/l 9.1   | 5   | -       | -    | 0.1   | M-0064 DS/EN 25814   | 5.0 % |
| Colif. bakt./100 ml | under 1    | -   | under 1 | -    | 1     | Colilert             | Ig0.3 |
| Fækale coli /100 ml | under 1    | -   | under 1 | -    | 1     | Colilert             | Ig0.3 |
| Kimtal 22°C pr ml   | under 1    | -   | 200     | -    | 1     | M-0031 DS/EN ISO6222 | Ig0.3 |
| PAKKE TYPE 16       |            |     |         |      |       |                      |       |
| Prøvetagning dv.    |            |     |         |      |       |                      |       |
| Drikkev. udtaget af | CA         | -   | -       | -    | -     | M-0061 DS 2250       | -     |
| Udtaget d.ÅÅ.MM.DD. | 09.08.06   | -   | -       | -    | -     | -                    | -     |
| Udtaget kl.         | 09:20      | -   | -       | -    | -     | -                    | -     |

\*): Ikke akkrediteret.

Analyserne overholder Miljøstyrelsens krav til dansk drikkevand.

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen.

side 1/1