

TIL :
I/S Malling Vandværk
v/ Anders Kaa
Bygvænget 5
8340 Malling

VAND FRA VANDVÆRK

PRØVE FRA STED NR. 9474
I/S Malling Vandværk 8340
751 Aarhus kommune**Udtaget afgangshane.****PRØVEN UDTAGET AF:**AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby**REKVIRENT:**I/S Malling Vandværk
v/ Anders Kaa
Bygvænget 5
8340 Malling**ATTEST OGSÅ SENDT TIL:**

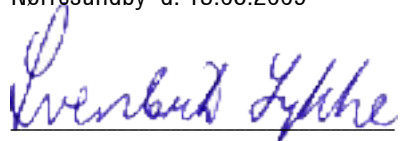
Danmarks Miljøportal

Sundhedsstyrelsen Århus
Lyseng Alle 1
8270 HøjbjergÅrhus Kommune
Natur og miljø(Vedr. drikkevand)
Valdemarsgade 18 Postboks 79
8100 Århus C EAN5798005770176

Intern kode (! 0 0 47

PRØVEN MODTAGET D. 06.08.2009
FÆRDIGANALYSERET D. 13.08.2009

Nørresundby d. 13.08.2009


Sven-Erik Lykke. laboratoriechef**LAB NR 09-11110**

MIN og MAX iflg. Miljøstyrelsen nr.1449 D. 2007.12.11

ANALYSEPARAMETER	RESULTAT	MIN	MAX	UDF.	D.L.	METODE / REFERENCE	+/-
Colif. bakt./100 ml	under 1	-	under 1	1		Colilert	Ig0.3
Fækale coli /100 ml	under 1	-	under 1	1		Colilert	Ig0.3
Kimtal 22 °C pr ml	under 1	-	50	1		M-0031 DS/EN ISO6222	Ig0.3
Kimtal 37 °C pr ml	under 1	-	5	1		M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.3
Prøvetagning dv.							
Drikkev. udtaget af	CA	-	-	-		M-0061 DS 2250	-
Udtaget d.ÅÅ.MM.DD.	09.08.06	-	-	-		-	-
Udtaget kl.	08:55	-	-	-		-	-

Analyserne overholder Miljøstyrelsens krav til dansk drikkevand.

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen.

side 1/1