

**TIL :**  
I/S Malling Vandværk  
v/ Anders Kaa  
Bygvænget 5  
8340 Malling

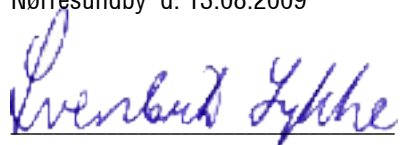
VAND UDTAGET HOS FORBRUGER

**PRØVE FRA STED NR. 9474**  
I/S Malling Vandværk 8340  
751 Aarhus kommune**Udtaget Tværgade 5 - Børnehaven Stenhøjgård i køkken****PRØVEN UDTAGET AF:**  
AnalyTech Miljølaboratorium A/S  
Bøgildsmindevej 21  
9400 Nørresundby**REKVIRENT:**  
I/S Malling Vandværk  
v/ Anders Kaa  
Bygvænget 5  
8340 Malling**ATTEST OGSÅ SENDT TIL:**  
Danmarks MiljøportalSundhedsstyrelsen Århus  
Lyseng Alle 1  
8270 HøjbjergÅrhus Kommune  
Natur og miljø(Vedr. drikkevand)  
Valdemarsgade 18 Postboks 79  
8100 Århus C EAN5798005770176

Intern kode (! 0 0 28

PRØVEN MODTAGET D. 06.08.2009  
FÆRDIGANALYSERET D. 13.08.2009

Nørresundby d. 13.08.2009

  
Sven-Erik Lykke. laboratoriechef**LAB NR 09-11120**

MIN og MAX iflg. Miljøstyrelsen nr.1449 D. 2007.12.11

ANALYSEPARAMETER	RESULTAT	MIN	MAX	UDF.	D.L.	METODE / REFERENCE	+/-
Arsen_	µg/l 1.1	-	10		0.1	M-0071 DS 259/ICP-MS	3.3 %
Bor	mg/l 0.06	-	1		0.02	M-0071 DS 259/ICP	7.5 %
Nikkel_	µg/l 0.6	-	20		0.1	M-0071 DS 259/ICP-MS	10.6%
PAKKE TYPE 47							
Prøvetagning dv.							
Drikkev. udtaget af	CA	-	-		-	M-0061 DS 2250	-
Udtaget d.ÅÅ.MM.DD.	09.08.06	-	-		-	-	-
Udtaget kl.	09:20	-	-		-	-	-

Analyserne overholder Miljøstyrelsens krav til dansk drikkevand.

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen.

side 1/1