

I/S Malling Vandværk
v/ Anders Kaa
Bygvænget 5
8340 Malling

Prøve fra sted nr. 9474
8340 Malling Vandværk I/S
751 Aarhus kommune



0000129446

Udtaget Mallinggårdsvej 6 fra køkkenhane.

Prøven udtaget af:
AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby
Sendt som brev

LAB nr. 10-11841 Min og max ifølge Miljøstyrelsen nr. 1449 d. 2007.12.11

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende.	Klar	-	-	-	-	*Organoleptisk	-
Lugt drikkevand	Ingen	-	3	-	-	*Organoleptisk	-
Smag	Ingen	-	3	-	-	*Organoleptisk	-
Temperatur.	°C 16.4	-	-	-	0.1	TERMOMETER	0.50%
pH	7.79	7	8.5	-	0.05	M-0010 DS 287	1.00%
Ledningsevne	mS/m 63.0	30	-	-	1	M-0009 DS 288	2.00%
Jern.	mg/L 0.046	-	0.2	-	0.002	M-0071 DS 259/ICP	2.20%
Ilt	mg/L 8.8	5	-	-	0.1	M-0064 DS/EN 25814	5.00%
Colif. bakt.	/100mL under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Fækale coli	/100mL under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Kimtal 22°C	/mL 2	-	200	-	1	M-0031 DS/EN ISO6222	Ig0.3
PAKKE TYPE 16		-	-	-	-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-	-	-	M-0061 DS 2250	-
Drikkev. udtaget af	CA	-	-	-	-	M-0061 DS 2250	-

Rekvirent:
I/S Malling Vandværk
v/ Anders Kaa
Bygvænget 5
8340 Malling
Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:
Danmarks Miljøportal
Alle data
Overføres elektronisk

Sundhedsstyrelsen Århus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg
Sendt som e-mail


Århus Kommune
Valdemarsgade 18 Postboks 79
8100 Århus C
Natur og Miljø (Vedr. drikkevand)
Sendt som e-mail

Intern kode (! 32541 44.00 0.00-0.00)

Udtaget d. 12.08.2010 08:30
Modtaget d. 12.08.2010
Færdiganalyseret d. 18.08.2010
Nørresundby d. 18.08.2010

*) : Ikke akkrediteret.

Der er IKKE fundet resultater udenfor de anførte min og max kravværdier.

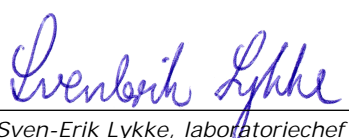

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1