

TIL :
 I/S Malling Vandværk
 v/ Anders Kaa
 Bygvænget 5
 8340 Malling

VAND FRA VANDVÆRK

PRØVE FRA STED NR. 9474
 I/S Malling Vandværk 8340
 751 Aarhus kommune

Udtaget afgangshane.

PRØVEN UDTAGET AF:

 AnalyTech Miljølaboratorium A/S
 Bøgildsmindevej 21
 9400 Nørresundby

REKVIRENT:

 I/S Malling Vandværk
 v/ Anders Kaa
 Bygvænget 5
 8340 Malling

ATTEST OGSÅ SENDT TIL:

Danmarks Miljøportal

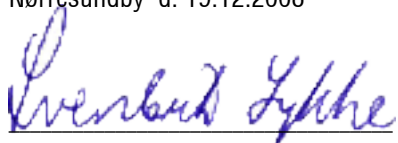
 Sundhedsstyrelsen Århus
 Lyseng Alle 1
 8270 Højbjerg

 Århus Kommune
 Natur og miljø(Vedr. drikkevand)
 Valdemarsgade 18 Postboks 79
 8100 Århus C EAN5798005770176

Intern kode (! .01-2.46 94

 PRØVEN MODTAGET D. 08.12.2008
 FÆRDIGANALYSERET D. 19.12.2008

Nørresundby d. 19.12.2008


 Sven-Erik Lykke, laboratoriefachef

LAB NR 08-15897

MIN og MAX iflg. Miljøstyrelsen nr.1449 D. 2007.12.11

ANALYSEPARAMETER	RESULTAT	MIN	MAX	UDF.	D.L.	METODE / REFERENCE	+/-
Udseende.	* Klar	-	-	-	-	ORGANOLEPTISK	-
Lugt drikkevand	* Ingen	-	3	-	-	Organoleptisk	-
Smag	* Ingen	-	3	-	-	Organoleptisk	-
Temperatur.	°C 8.4	-	-	-	0.1	TERMOMETER	0.5 %
pH	7.63	7	8.5	-	0.05	M-0010 DS 287	1.0 %
Ledningsevne	mS/m 68.0	30	-	-	1	M-0009 DS 288	2.0 %
NVOC	mg/l 1.7	-	4	-	0.1	M-0097 DS/EN 1484	8.0 %
Ammonium	mg/l 0.03	-	0.05	-	0.02	M-0014 DS 224	3.0 %
Jern.	mg/l 0.057	-	0.1	-	0.002	M-0071 DS 259/ICP	2.2 %
Mangan.	mg/l 0.011	-	0.02	-	0.001	M-0071 DS 259/ICP	7.8 %
Klorid.	mg/l 33	-	250	-	0.5	M-0018 DS/ENISO10304	3.0 %
Fluorid	mg/l 0.1	-	1.5	-	0.1	M-0018 DS/ENISO10304	10.0 %
Nitrat.	mg/l under 0.5	-	50	-	0.5	M-0018 DS/ENISO10304	6.0 %
Nitrit	mg/l under 0.01	-	0.01	-	0.01	M-0015 DS 222	3.0 %
Sulfat	mg/l 73	-	250	-	0.5	M-0018 DS/ENISO10304	3.0 %
Total-P	mg/l 0.01	-	0.15	-	0.01	M-0020 DS 292	3.0 %
Colif. bakt./100 ml	under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Fækale coli /100 ml	under 1	-	under 1	-	1	Colilert	Ig0.3
Kimtal 37 °C pr ml	under 1	-	5	-	1	M-0030 DS/EN ISO6222	Ig0.3
Kimtal 22 °C pr ml	3	-	50	-	1	M-0031 DS/EN ISO6222	Ig0.3
PAKKE TYPE 66							
Arsen_	µg/l 1.1	-	5	-	0.1	M-0071 DS 259/ICP-MS	3.3 %
Prøvetagning dv.							
Drikkev. udtaget af	CA	-	-	-	-	M-0061 DS 2250	-
Udtaget d.ÅÅ.MM.DD.	08.12.08	-	-	-	-	-	-
Udtaget	kl. 12:30	-	-	-	-	-	-

*): Ikke akkrediteret.

Analyserne overholder Miljøstyrelsens krav til dansk drikkevand.

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen.

side 1/1